


ورقة مواصفات آلة الإسبريسو (أبيا) المزودة بمجموعتين



نيمًا 6-20

متطلبات الطاقة

فرق الجهد الكهربائي: 220 (نطاق فرق الجهد 208 - 240)
واط: 3400
استهلاك الأمبير: 17
المقبس: 6-20

مصادق عليها من المؤسسة الوطنية للصحة العامة (NSF)/معياريه
الخاص بالمعهد القومي الأمريكي للمعايير



متوسط استهلاك المياه لهذه الآلة يبلغ 4 جالون في اليوم
مما يعني 128 مشروب بحجم 4 أوقية لكل مشروب.

متطلبات المياه

- خط مياه بارد مخصص مقاس 3/8 بوصة بصمام إغلاق ووصلة تركيب بالضغط.
- يجب ألا يزيد عُسر الماء عن 3 حبيبة لكل جالون أو 50 جزء في المليون
- وفي حالة زيادة عُسر الماء عن 3 حبيبة لكل جالون، يلزم تركيب نظام إزالة عُسر الماء.
- الحد الأدنى لمعدل تدفق مياه المصدر 35 جالون في الساعة، والحد الأقصى لضغط خط المياه 70 رطل لكل بوصة مربعة/ 5 بار.

معدات إزالة عُسر الماء

1. سعة نظام عُسر المياه: فردي - 4400 حبيبة لكل جالون
2. سعة نظام عُسر المياه: مزدوج - 8800 حبيبة لكل جالون
3. سعة نظام عُسر المياه: ثلاثي - 13200 حبيبة لكل جالون
4. سعة نظام عُسر المياه: أوتوماتيكي - قابل للبرمجة
5. سعة نظام عُسر المياه: يدوي - 4400 حبيبة لكل جالون

حساب إزالة عُسر الماء/الصيانة

$$\begin{aligned} & \text{سعة حبيبات الخرطوشة} \div \text{عُسر الماء (حبيبة لكل جالون)} = \text{سعة الخرطوشة} \div \text{كمية المياه المستخدمة يوميًا بالجالون} \\ & \text{الخرطوشة بالأيام} = \text{فترة صلاحية استخدام} \end{aligned}$$

أبعاد الشحن والوزن

- الارتفاع: 27 بوصة
- العمق: 25 بوصة
- العرض: 34 بوصة
- الوزن: 175 رطل

متطلبات مساحة الطاولة


- الارتفاع: 21 بوصة
- العمق: 22 بوصة
- العرض: 31 بوصة
- الوزن: 160 رطل

متطلبات الصرف

- فتحة تصريف بالجاذبية مفتوحة بقطر داخلي لا يقل على 1.25 بوصة على مسافة 4 أقدام من الآلة



موقع فتحة التصريف
في سطح الطاولة

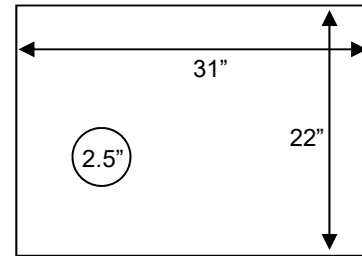

(أمام)

أقر أنا العميل بأنني أفهم ضرورة توفير هذه المتطلبات عند وصول فني التركيب، وفي حالة عدم تجهيز الموقع، سيتم فرض رسوم إضافية للخدمة والسفر كما قد يتسبب ذلك في المزيد من التأخير في التركيب

اسم العميل: _____ التوقيع: _____
اسم الشركة: _____
الهاتف: _____ الفاكس: _____